




Empresa:	GONHERMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0399	N. Orden:	KAUF2296	Fecha:	26/09/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	W402A	Serie:	B453N02346M	Ubicación:	CD INDUSTRIAL	Horómetro:	HRS

“REEMPLAZO DE TARJETA DE CIRCUITO”

*REVISIÓN DE LINEAS ELÉCTRICAS EN GENERAL Y REEMPLAZO DE TARJETA

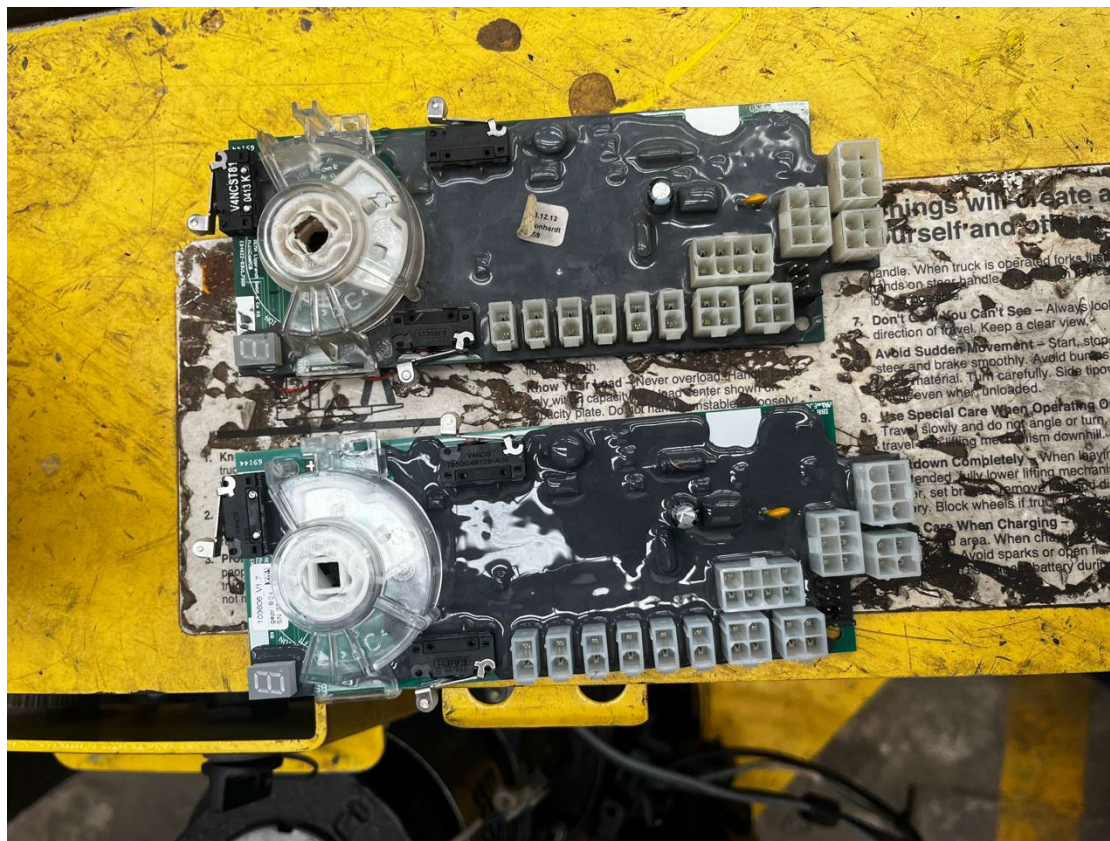



Empresa:	GONHERMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0399	N. Orden:	KAUF2296	Fecha:	26/09/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	W402A	Serie:	B453N02346M	Ubicación:	CD INDUSTRIAL	Horómetro:	HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- SE RECOMIENDA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL EQUIPO Y BATERIA
- REQUIERE CONTACTOR DE 300 AMP