
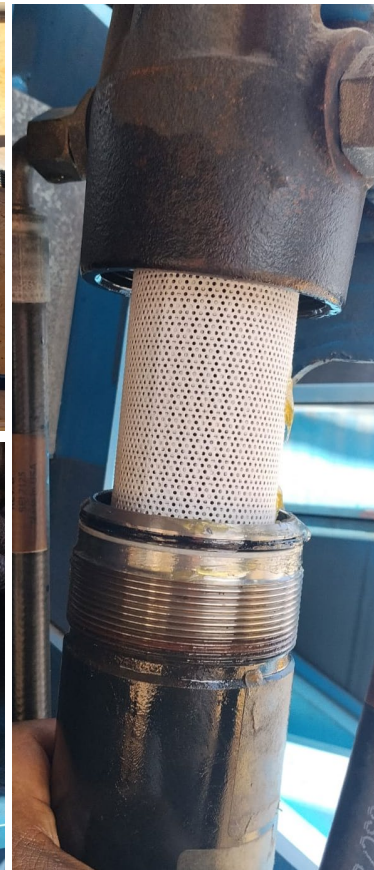



Empresa:	NAES ENERGIA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0513	N. Orden:	KAUF3347	Fecha:	04/03/2026
Equipo:	PLATAFORMA GENIE	Modelo:	Z-45/25J	Serie:		Ubicación:	VHSA	Horómetro:	01701.1 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250 HRS

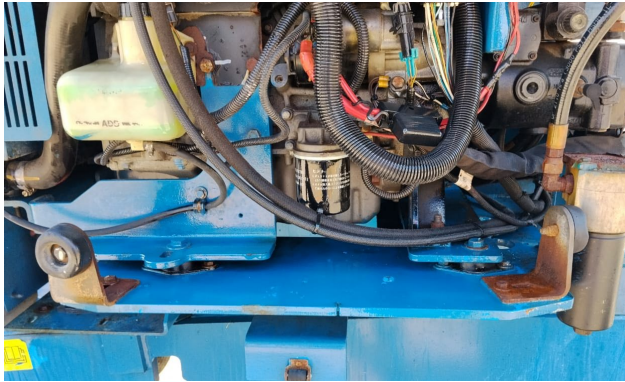

Empresa:	NAES ENERGIA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0513	N. Orden:	KAUF3347	Fecha:	04/03/2026
Equipo:	PLATAFORMA GENIE	Modelo:	Z-45/25J	Serie:		Ubicación:	VHSA	Horómetro:	01701.1 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250 HRS

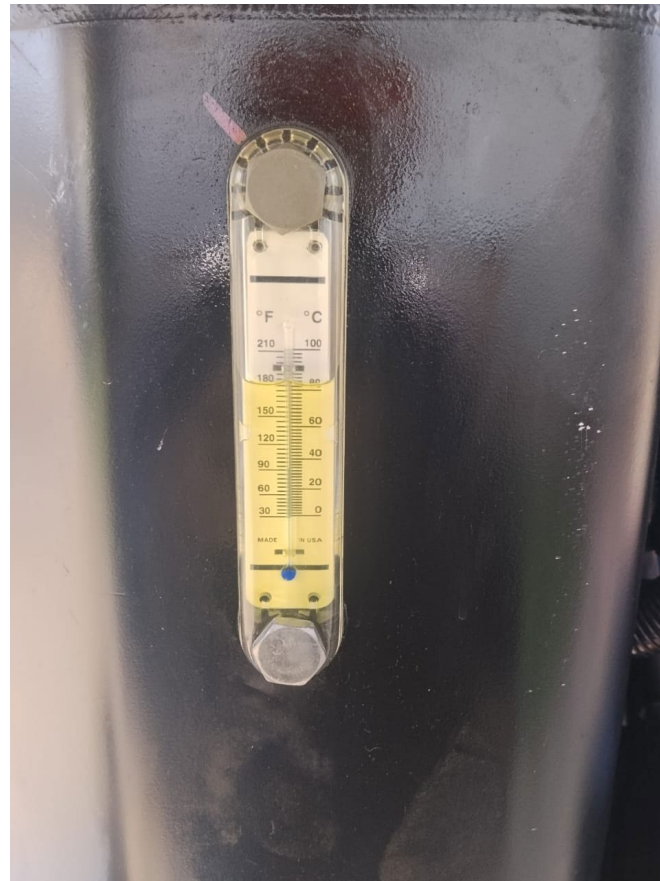

Empresa:	NAES ENERGIA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0513	N. Orden:	KAUF3347	Fecha:	04/03/2026
Equipo:	PLATAFORMA GENIE	Modelo:	Z-45/25J	Serie:		Ubicación:	VHSA	Horómetro:	01701.1 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250 HRS



Empresa:	NAES ENERGIA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0513	N. Orden:	KAUF3347	Fecha:	04/03/2026
Equipo:	PLATAFORMA GENIE	Modelo:	Z-45/25J	Serie:		Ubicación:	VHSA	Horómetro:	01701.1 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250 HRS




Empresa:	NAES ENERGIA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0513	N. Orden:	KAUF3347	Fecha:	04/03/2026
Equipo:	PLATAFORMA GENIE	Modelo:	Z-45/25J	Serie:		Ubicación:	VHSA	Horómetro:	01701.1 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250 HRS - LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL



Empresa:	NAES ENERGIA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0513	N. Orden:	KAUF3347	Fecha:	04/03/2026
Equipo:	PLATAFORMA GENIE	Modelo:	Z-45/25J	Serie:		Ubicación:	VHSA	Horómetro:	01701.1 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250 HRS - LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL

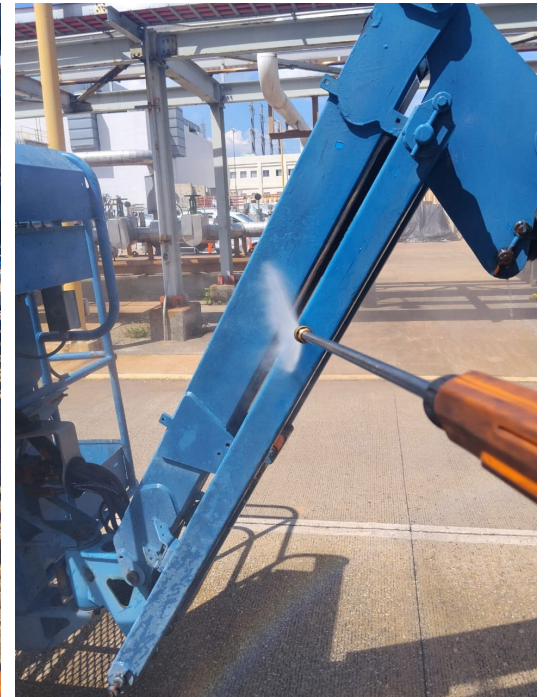

Empresa:	NAES ENERGIA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0513	N. Orden:	KAUF3347	Fecha:	04/03/2026
Equipo:	PLATAFORMA GENIE	Modelo:	Z-45/25J	Serie:		Ubicación:	VHSA	Horómetro:	01701.1 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250 HRS – LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL



Empresa:	NAES ENERGIA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0513	N. Orden:	KAUF3347	Fecha:	04/03/2026
Equipo:	PLATAFORMA GENIE	Modelo:	Z-45/25J	Serie:		Ubicación:	VHSA	Horómetro:	01701.1 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250 HRS – LUBRICACIÓN GENERAL



Empresa:	NAES ENERGIA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0513	N. Orden:	KAUF3347	Fecha:	04/03/2026
Equipo:	PLATAFORMA GENIE	Modelo:	Z-45/25J	Serie:		Ubicación:	VHSA	Horómetro:	01701.1 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250 HRS – ENGRASADO GENERAL



Empresa:	NAES ENERGIA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0513	N. Orden:	KAUF3347	Fecha:	04/03/2026
Equipo:	PLATAFORMA GENIE	Modelo:	Z-45/25J	Serie:		Ubicación:	VHSA	Horómetro:	01701.1 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250 HRS - HORÓMETRO

